

**ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
ВИНОКУРОВА ЕВГЕНИЯ ДАВИДОВИЧА**

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ И КОНТРОЛИРУЕМЫХ В НИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Наименование объекта испытаний (измерений)	Наименования определяемых (измеряемых) характеристик	Нормативные правовые акты и документы по стандартизации (№ и наименование)	
		Регламентирующие требования к измеряемому (контролируемому) показателю объекта	Регламентирующие методики (методы) измерений и (или) методы испытаний
1	2	3	4
Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы общего назначения. Измерительные трансформаторы. Масляные и электромагнитные выключатели. Воздушные выключатели. Выключатели нагрузки. Высоковольтные вакуумные выключатели. Элегазовые выключатели. Разъединители, отделители и короткозамыкатели. КРУ и КРУН. Вводы и проходные изоляторы. Токоограничивающие сухие реакторы. Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений. Электродвигатели переменного тока. Электрические аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1кВ. Силовые кабельные линии. Релейная защита	Сопротивление изоляции	Правила устройства электроустановок Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии	Эксплуатационная документация на СИ
Заземляющие устройства. Молниеотводы. Грунты	Сопротивление заземляющих устройств электроустановок Сопротивление цепи между заземлителем и заземляющим элементом		Эксплуатационная документация на СИ


Заместитель генерального
директора по метрологии
ФБУ «Донецкий ЦСМ»



О.В. Снежко

2	3	4	5
Электроустановки напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью	Полное сопротивление петли фаза-нуль	Правила устройства электроустановок	Эксплуатационная документация на СИ
Токопроводящие разъемы. Устройства защиты и автоматики. Контактные соединения. Электрооборудование	Температура	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии	Эксплуатационная документация на СИ
Электрические аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1 кВ	Напряжение		Эксплуатационная документация на СИ
Устройства защитного отключения	Ток отключения	ГОСТ ИЕС 61557-6-2013 Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Электробезопасность. Аппаратура для испытаний, измерений или контроля средств защиты	Эксплуатационная документация на СИ
	Напряжение прикосновения		Эксплуатационная документация на СИ
	Время отключения		Эксплуатационная документация на СИ
Автоматические выключатели. Релейная защита	Ток короткого замыкания	РД 34.35.613-89 Правила технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0.4 - 35 кВ	Эксплуатационная документация на СИ
	Время задания длительности протекания тока		
	Время отключения		

Заместитель генерального
директора по метрологии
ФБУ «Донецкий ЦСМ»

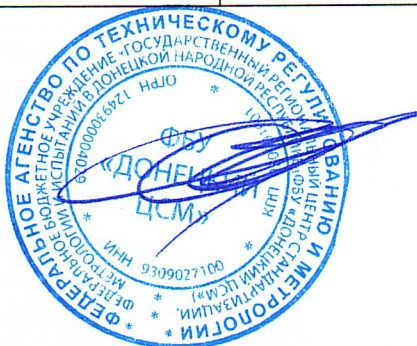

О.В. Снежко